


# LIITE 1.

Happipitoisuuden (DO mg/l) ja hapen kyllästysasteen (DO %) vaihtelu syvyyden funktiona Nuasjärvässä purkuputkesta 1–3 km etäisyydellä sijaitsevista syvänteistä Nj23, Nj35, Nj46 ja Nj49. GTK:n mittaukset 29.6.2017.

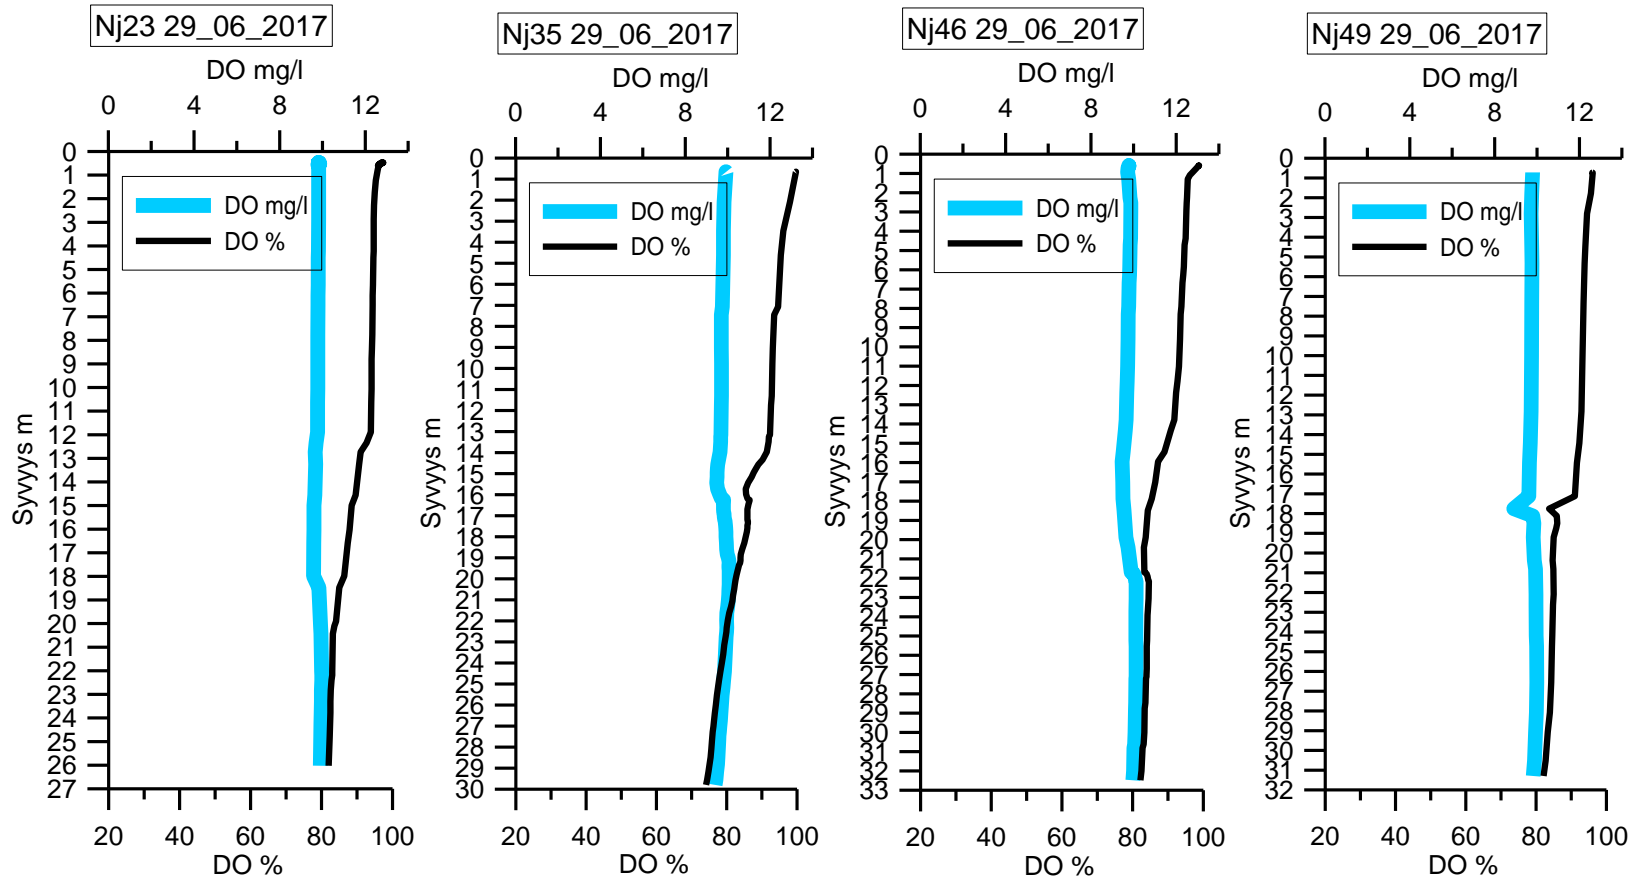

LIITE 2.

Sähkönjohtavuuden (EC  $\mu\text{S/cm}$ ) ja lämpötilan (T  $^{\circ}\text{C}$ ) vaihtelu syvyyden funktiona Nuasjärvessä purkuputkesta 1–3 km etäisyydellä sijaitseissa syvänteissä Nj23, Nj35, Nj46 ja Nj49. GTK:n mittaukset 29.6.2017.

