




Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus


Vuotovedet tilastoissa – Tilanne Lounais-Suomessa

Minna Nummelin Vesihuoltopalvelut -yksikkö
Lounais-Suomen vesihuoltopäivä 2024 | 28.11.2024

Lounais-Suomen jätevesimäärä

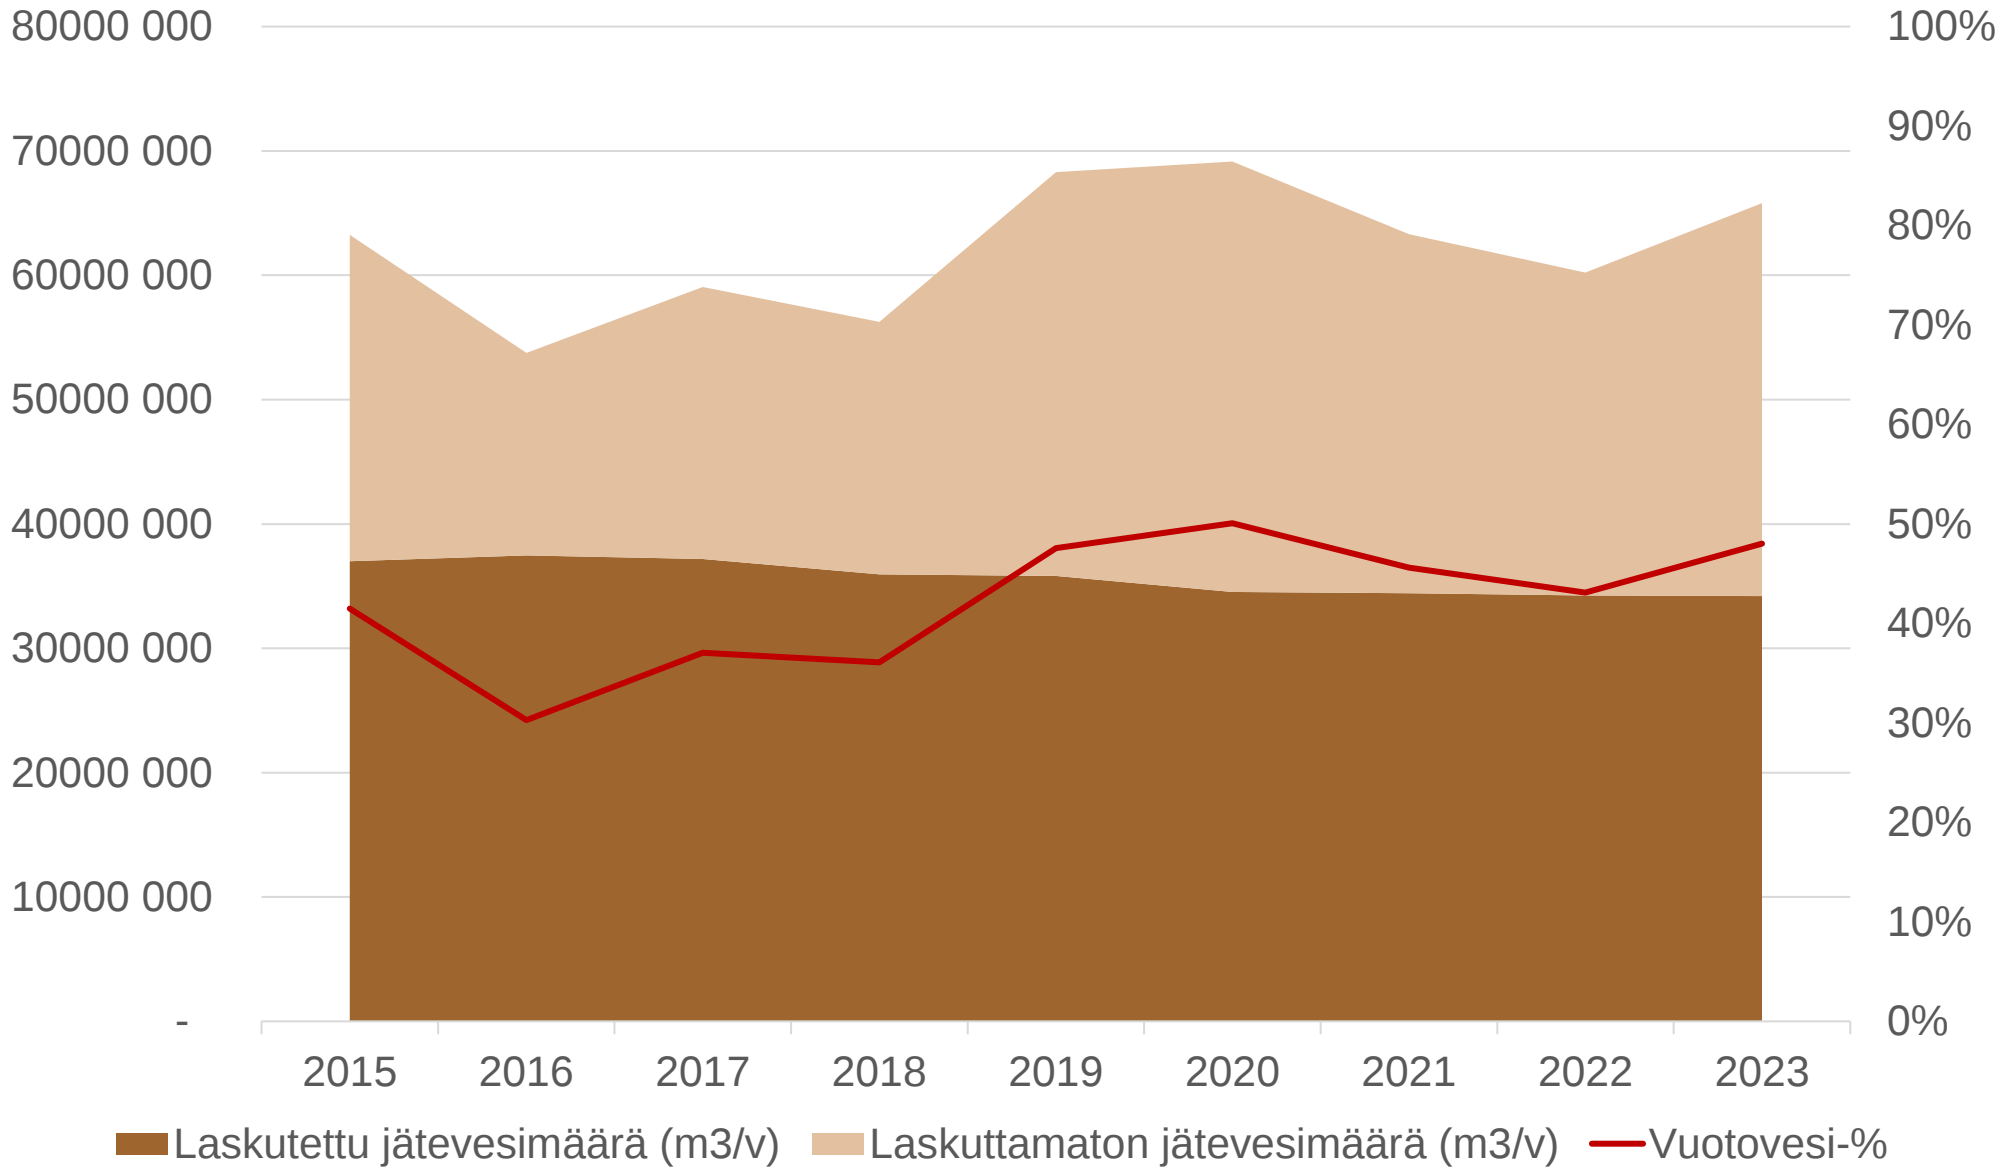


- Laitosten keskimääräinen vuosittainen vuotovesiprosentti 42 % (30 - 50 %)
- 25 laitosta, joilla vuotovesiprosentti on ≥ 50 % (2023)
- 13 laitosta, joilla vuotovesiprosentti on ≤ 30 % (2023)

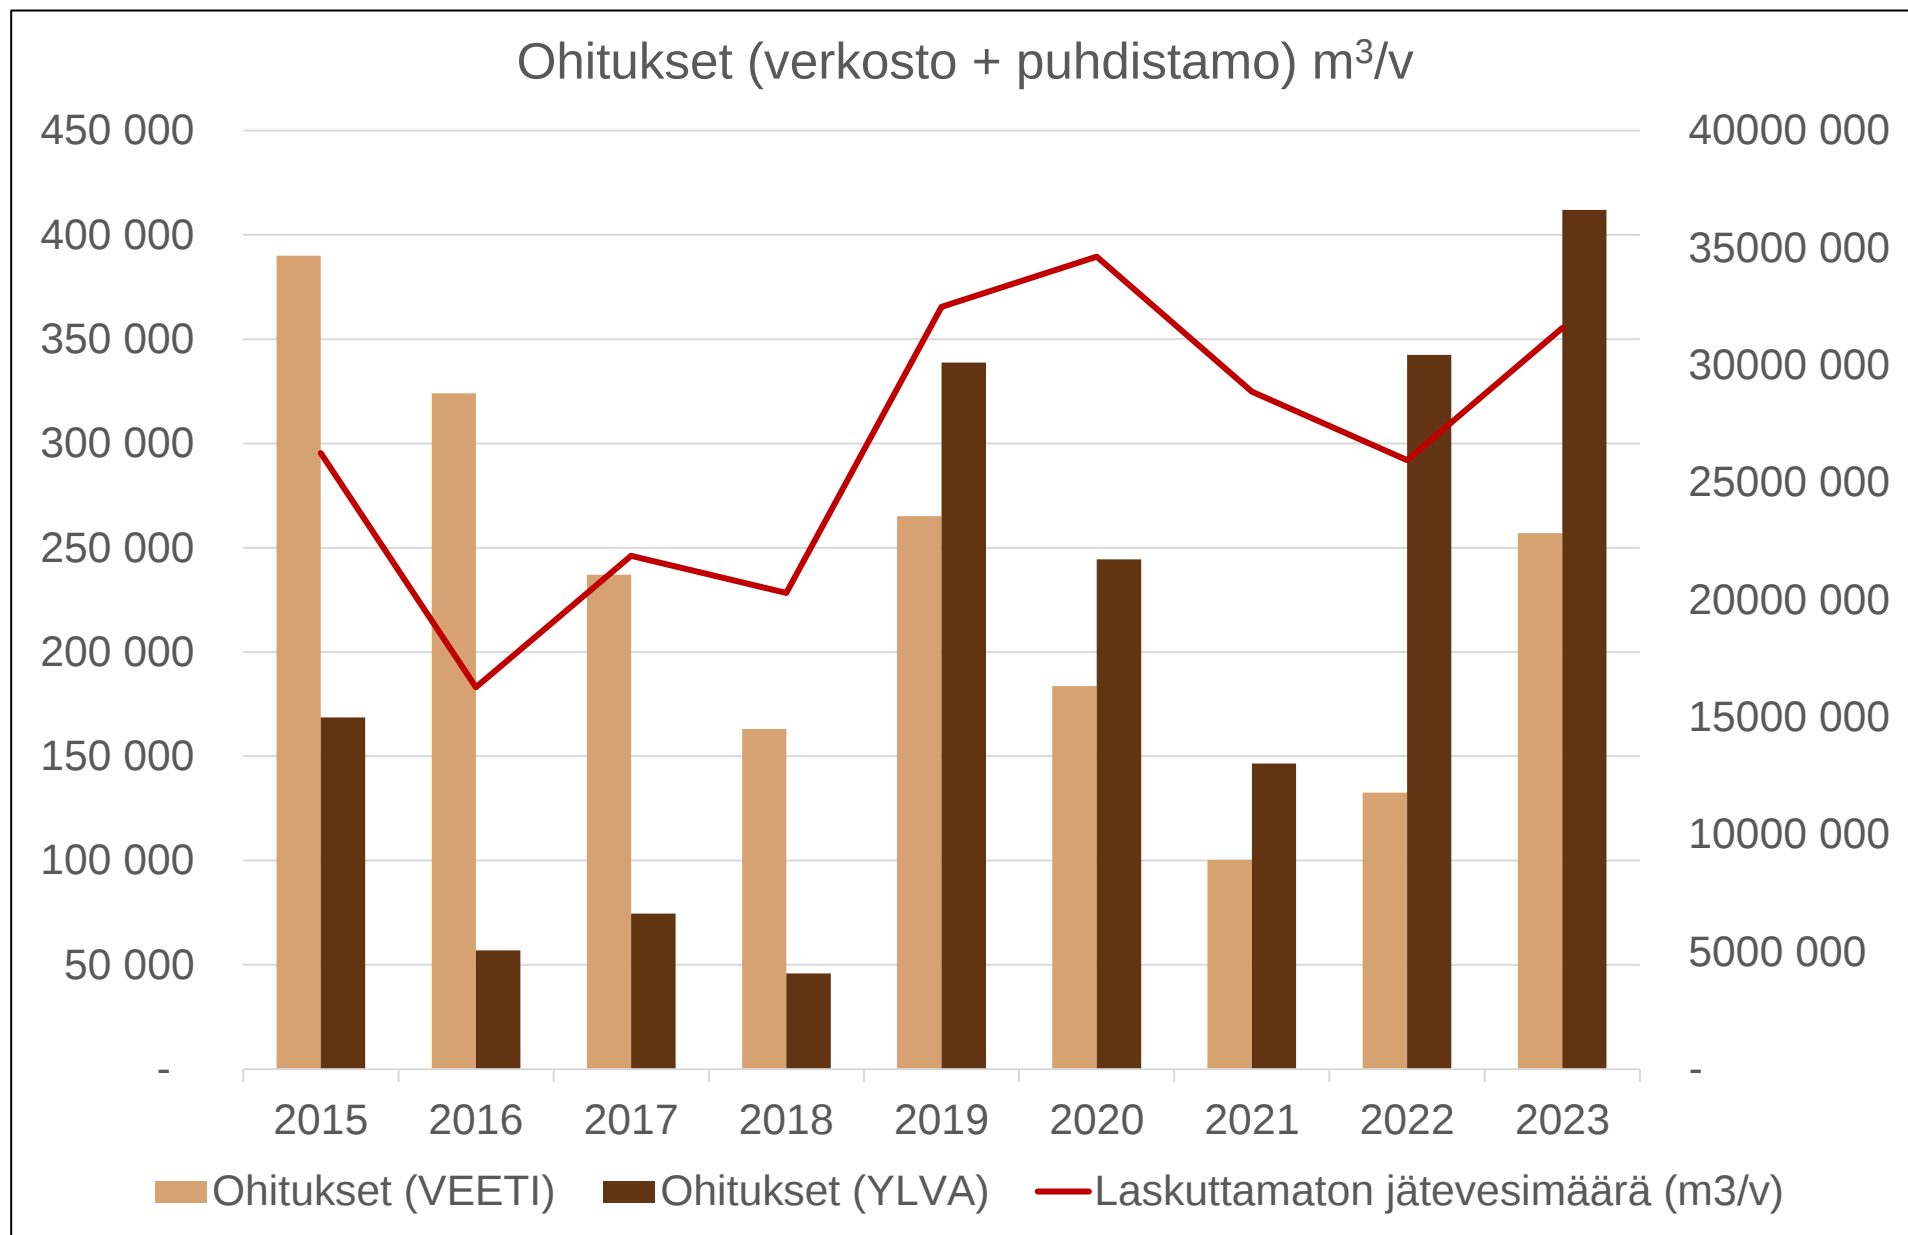


- Ohitukset Veetin mukaan noin 230 000 m³/v (100 000 – 390 000)
- Ohitukset YLVAn mukaan noin 210 000 m³/v (46 000 – 412 000)

Lounais-Suomen talousvesimäärä

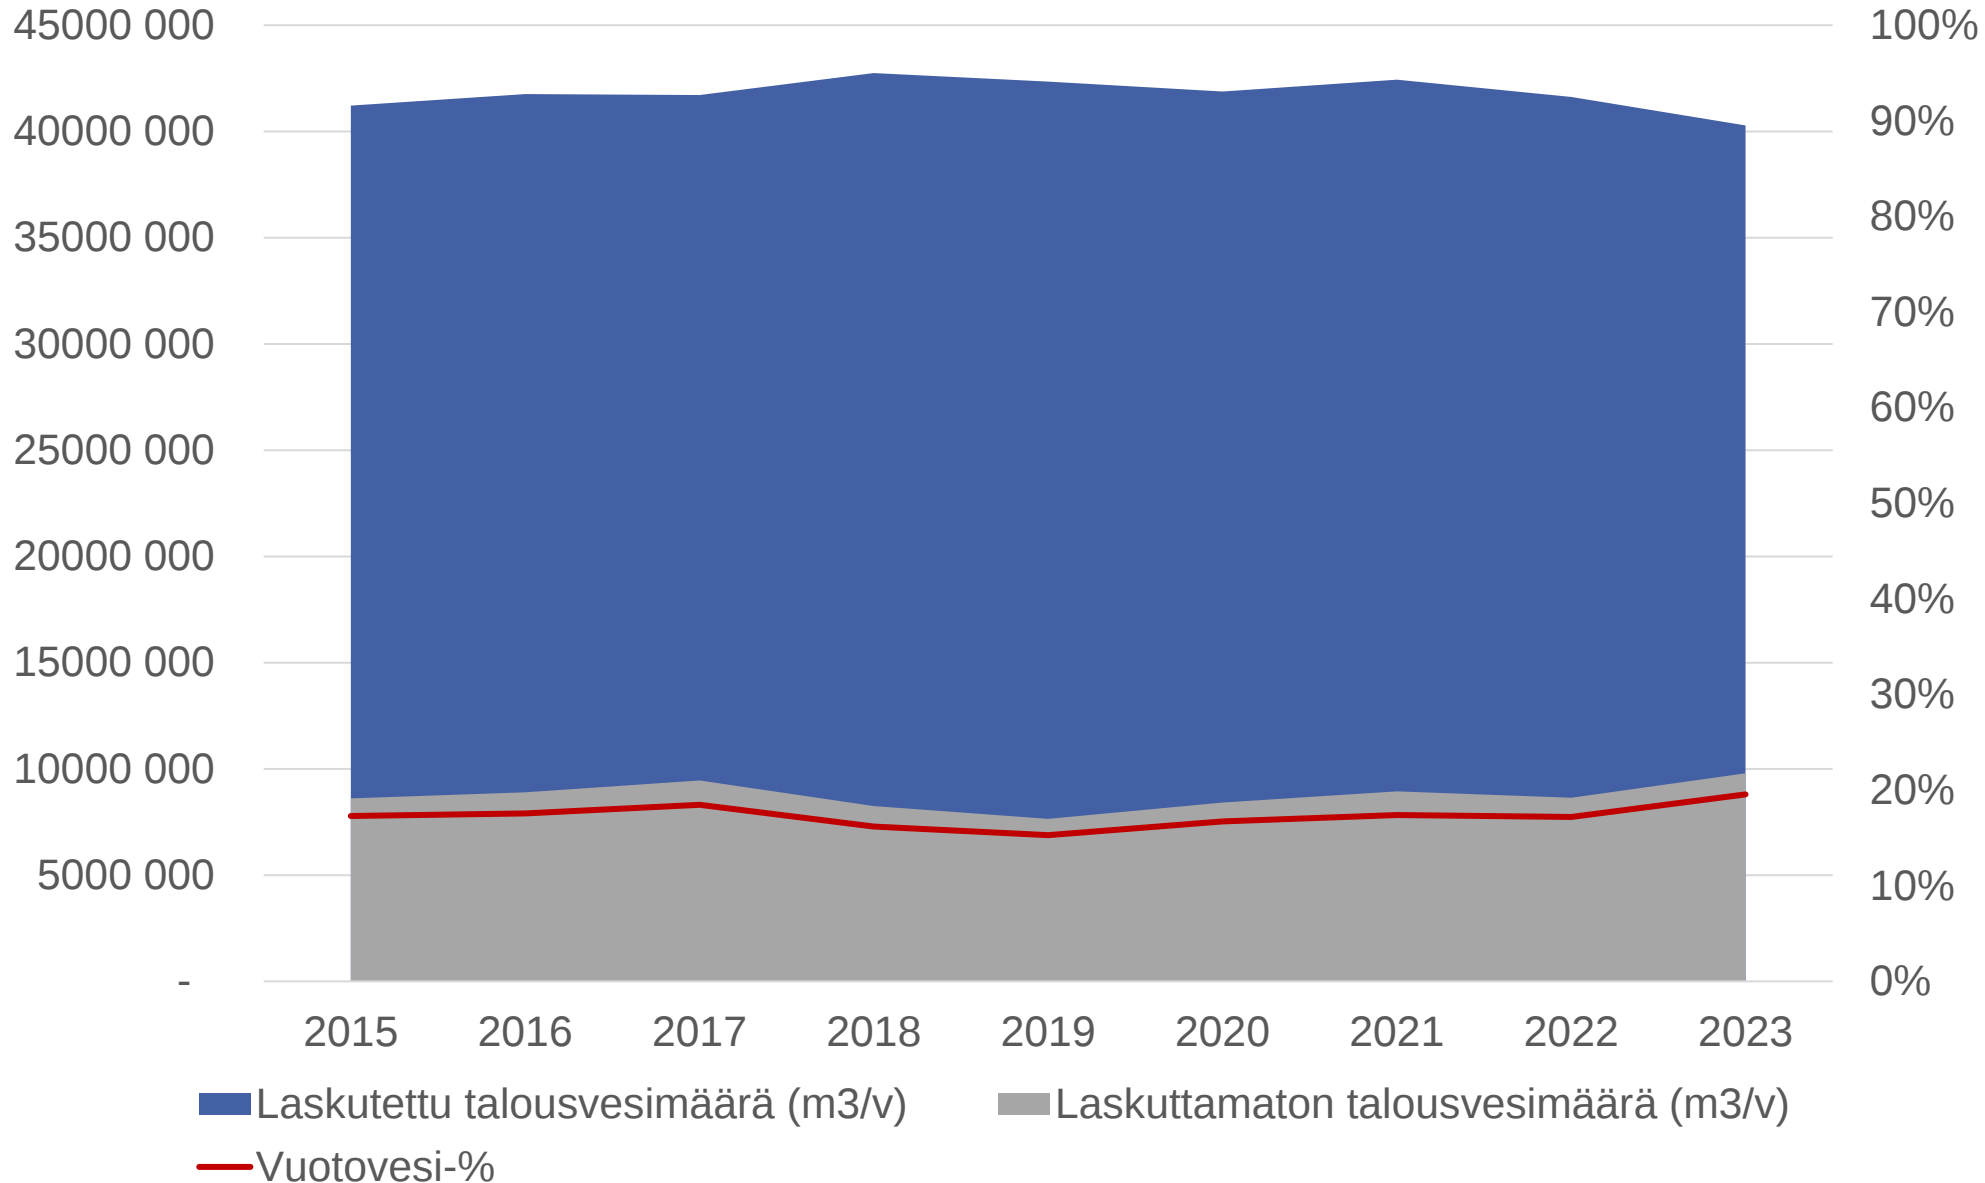


- Laitosten keskimääräinen vuosittainen vuotovesiprosentti 17 % (15 – 20 %)
- 22 laitosta, joilla vuotovesiprosentti on ≤ 10 % (2023)
- 9 laitosta, joilla vuotovesiprosentti on ≥ 30 % (2023)

Jätevesiviemärien ja jäteveden pumppaamoiden korvausinvestoinnit

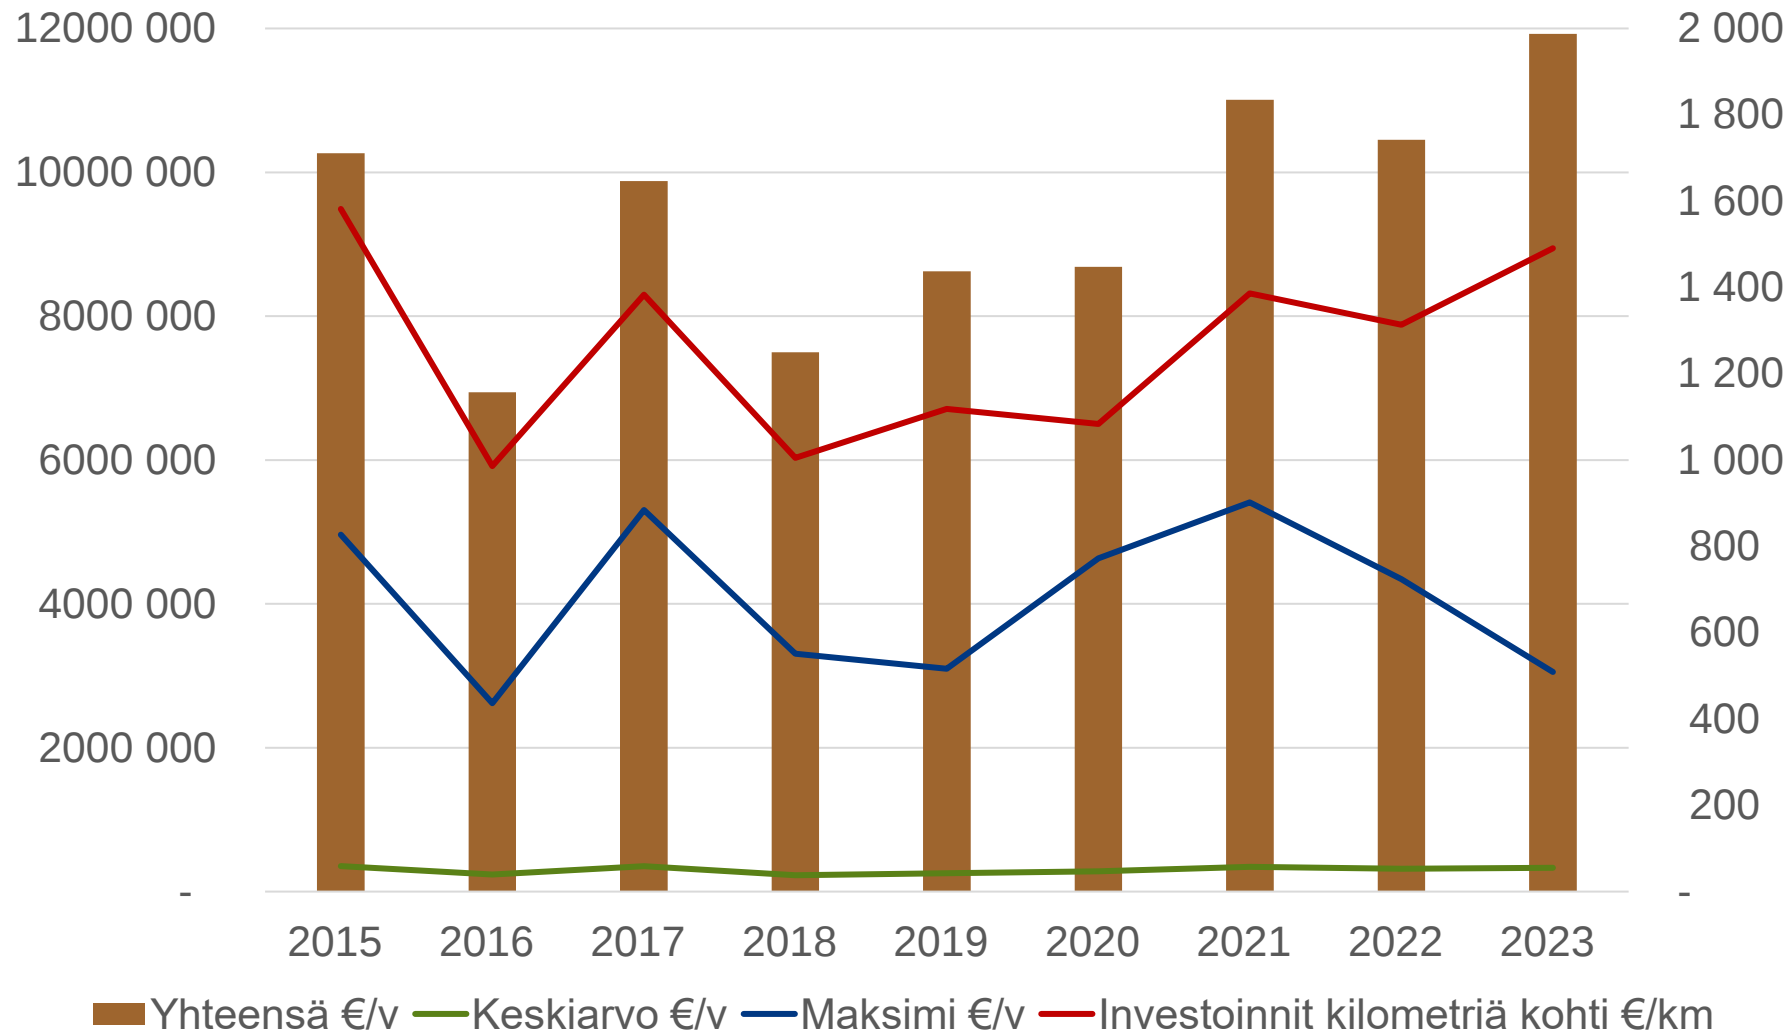


- noin 9,5 milj. €/v
- 35 % laitoksista ei lainkaan korvausinvestointeja
- noin 1 260 €/km (investointi/verkon kokonaispituus)
- 13 - 21 €/as/v, ka 17 €/as/v

Laitoskohtaiset korvausinvestoinnit 2023 (€/km)

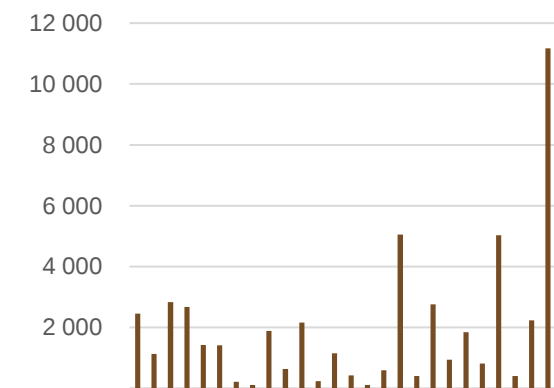



Vesijohdon ja verkostovarusteiden korvausinvestoinnit

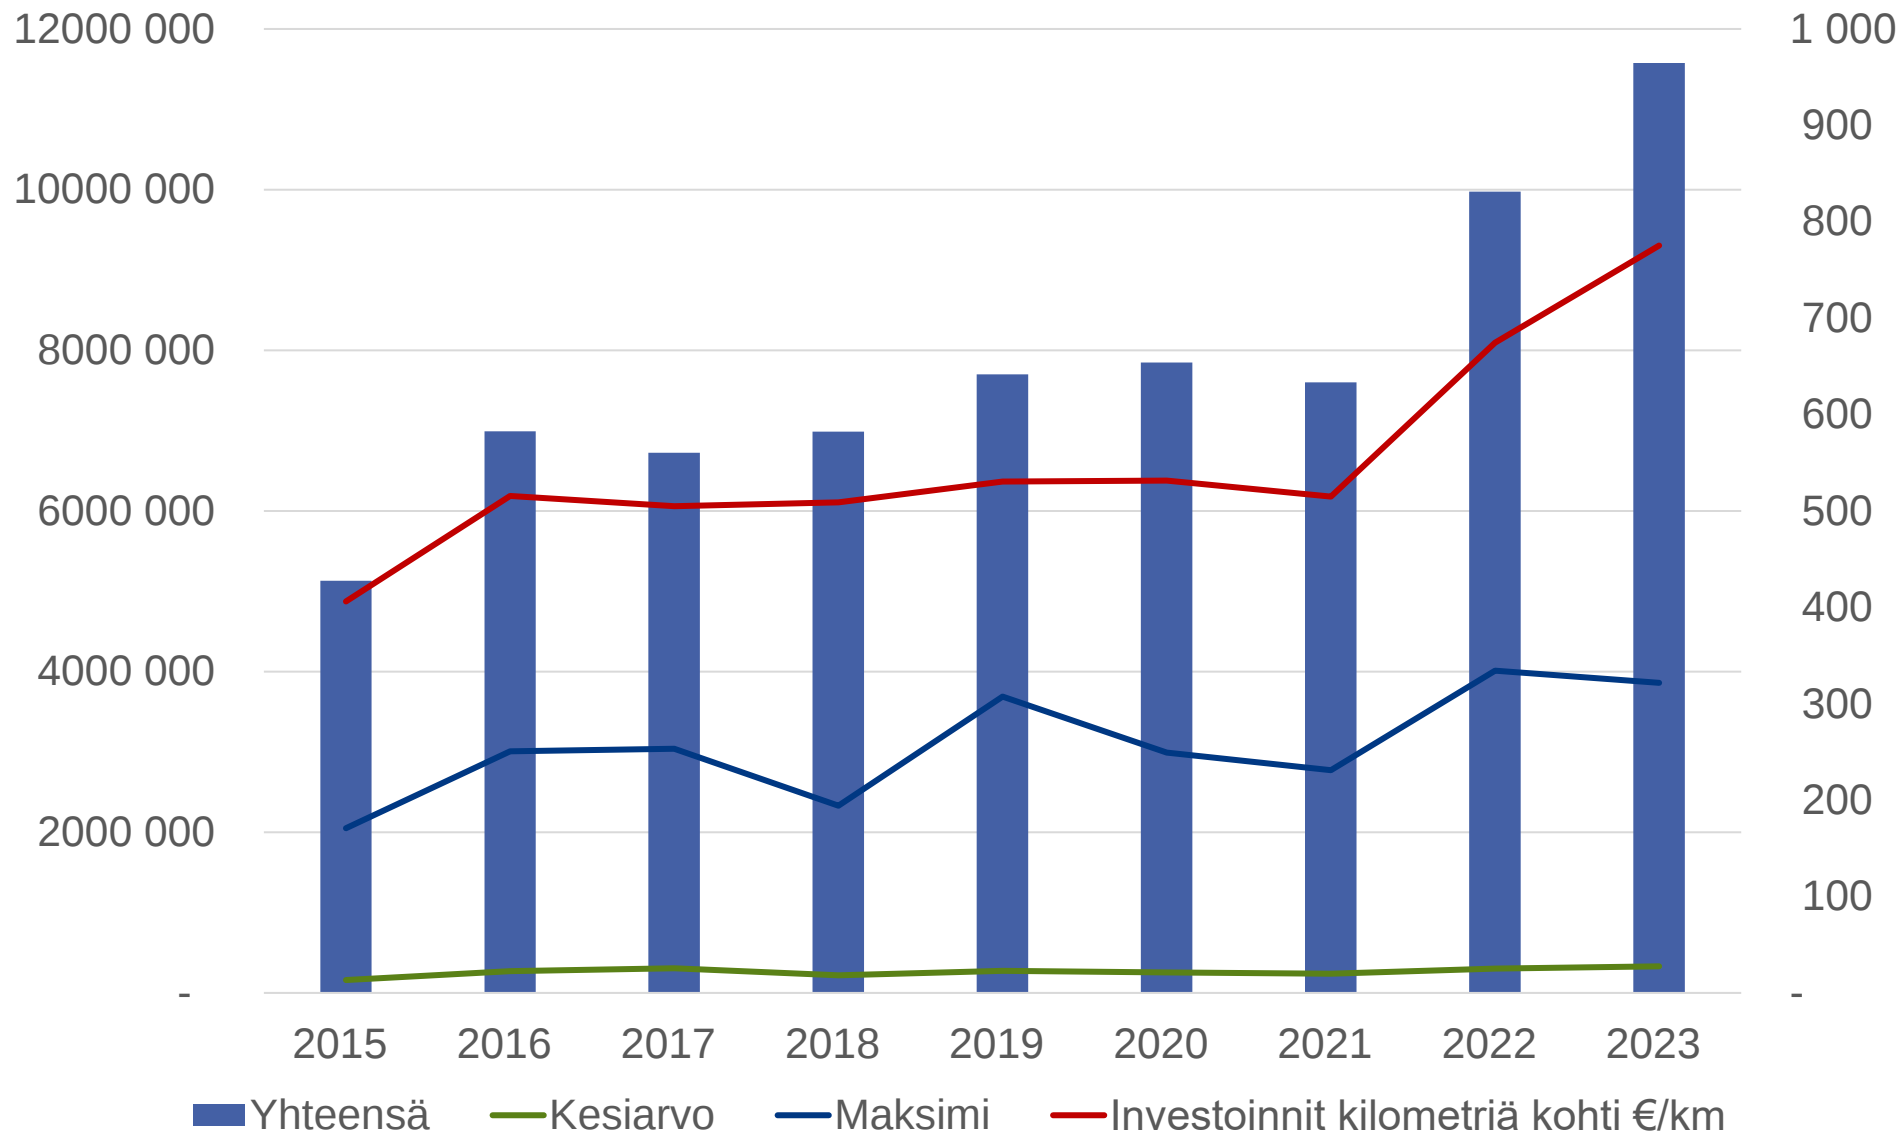

- noin 8 milj. €/v
- 40 % laitoksista ei lainkaan korvausinvestointeja
- noin 550 €/km (investointi/verkoston kokonaispituus)
- 8 - 17 €/as/v, ka 12 €/as/v

Laitoskohtaiset korvausinvestoinnit 2023 (€/km)

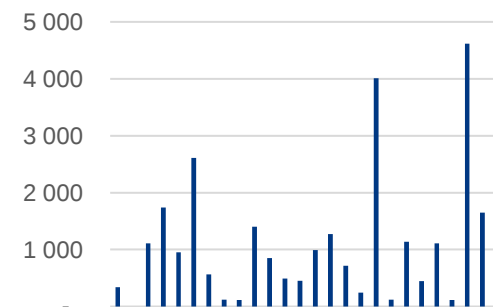

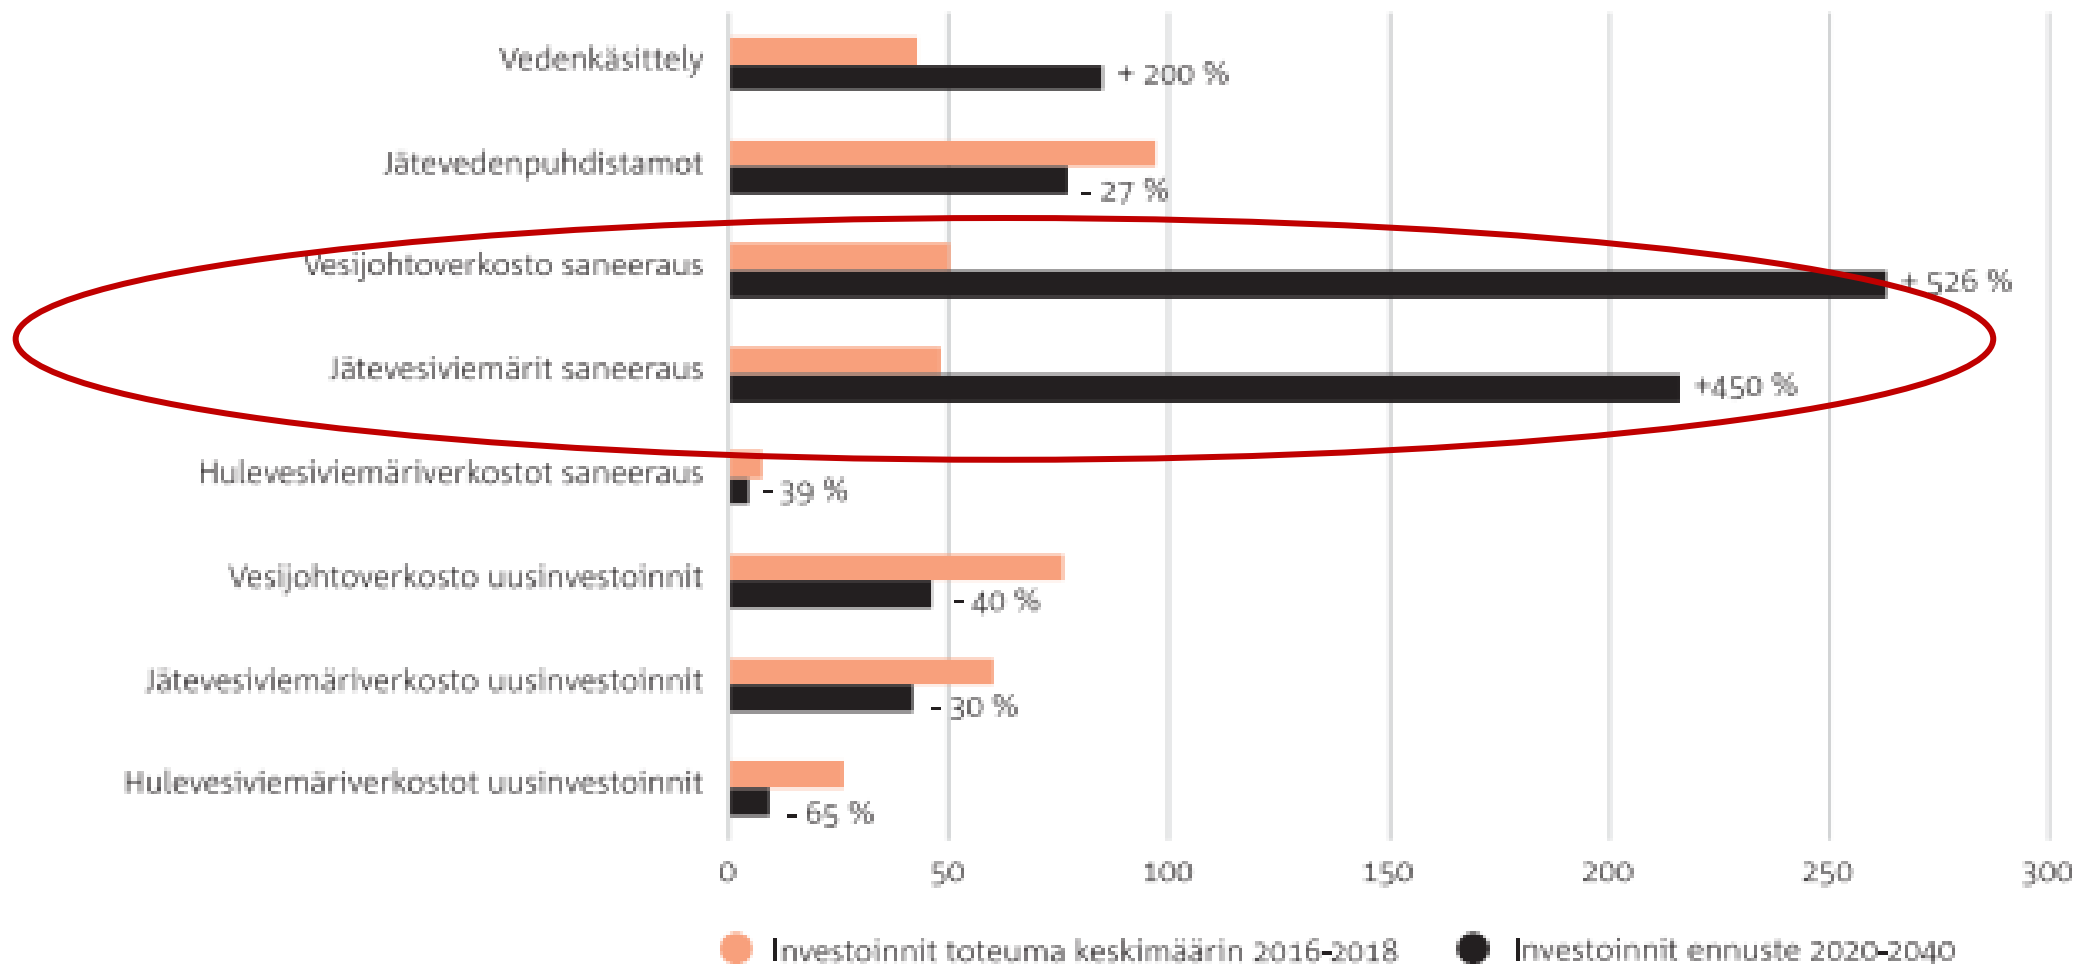

Investointitarve-ennusteet verrattuna toteutuneisiin investointitasoihin

Vuotuinen investointimäärä, M € Lähde: Vesilaitosyhdistyksen monistesarja nro 63

Satakunnassa suljettiin siltoja tulvavesien vuoksi, vesi uhkasi nousta viemäriverkostoon

Tulvat | Eurassa kunta ja pelastuslaitos tekivät tauotta töitä, jotta viemäriveredet eivät nousseet kiinteistöihin.



Kuuntele juttu

Vesa-Ville Väänänen Satakunnan Kansa, Jami Jokinen Satakunnan I
Koskiahde Satakunnan Kansa, STT
26.11. 19:16

Tulvavedet katkoneet tei kiinteistöihin Raumalla: ”todella, todella paljon” – Katso kuvat eri puolilta kaupunkia

Rauman Veden päivystäjä on ollut yöstä lähtien täystyöllistetty. Kaupungin kriisiryhmä kokoustaa säännöllisesti.

Jaa Tallenna Kommentoi



Prisman alikulku täyttyi vedellä Raumalla. KUVA: JUSSI HIETIKKO



Harvinainen tulvatilanne Eurassa: Kriittisiä alueita keskusta, Sorkkinen ja Eurakoski

Eura | Sateen ja lumensulamisen vuoksi Eurassa on poikkeuksellinen tulvatilanne, kunta tiedottaa. Eurajoki on ollut tiistain vastaisena yönä ja aamu

www.alasatakunta.fi

Rauman juomaveden maussa saattaa olla muutoksia – tulvan uhkaaman vesilaitoksen tilanne on hallinnassa

Järviveden pääsy vesilaitokselle estettiin rakentamalla maavalli.

Jaa Tallenna Kommentoi



Äyhöjärven vettä pumpataan pois vesilaitoksen tontilta. Nyt Äyhönjärventie on avattu liikenteelle. Tie suljettiin tiistai-iltana vesilaitoksen kohdalta. KUVA: KARI MANKONEN



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus

Kiitos

Minna Nummelin Vesihuoltopalvelut -yksikkö
28.11.2024 |

