



MKB-KUNGÖRELSE

Elements Suomi Oy har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (NTM-centralen) skickat en bedömningsbeskrivning enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) för **Kankalonselkä vindkraftsprojekt, Kauhajoki och Bötom**. Bedömningsbeskrivningen är den projektansvariges framställning om projektet och dess sannolikt betydande miljökonsekvenser.

Elements Suomi Oy planerar ett vindkraftsprojekt med högst 35 kraftverk i Kauhajoki stad och Bötom kommun. Produktionsområdet är cirka 3600 ha och det ligger cirka 15 kilometer sydväst om Kauhajoki centraltätort. Enligt planen består vindkraftsparken av 21–35 vindkraftverk med en totalhöjd på högst 350 meter och en rotordiameter på 250 meter. Vindkraftverkens enhetseffekt är 10 MW. Vindkraftsparkens totala effekt kommer således att vara cirka 210–350 MW och hela områdets årliga elproduktion cirka 1,23 TWh.

Fyra alternativ granskas för anslutning av vindkraftsprojektet till elnätet. I alla alternativen dras luftledningarna delvis i nya ledningsgator i terrängen och delvis parallellt med befintliga kraftledningar. Luftledningsalternativen ligger i området av Kauhajoki stad och Kristinestad samt i kommunerna Östermark, Bötom och Storå.

Alternativ som bedöms i MKB-förfarandet

I förfarandet granskas två alternativ för placering av vindkraftverken (ALT och ALT2), fyra alternativ för elöverföringen (ALTA, ALTB, ALTC och ALTD) samt ett referensalternativ som betyder att projektet inte genomförs. Projektområdets gränser är desamma i alla alternativ.

ALT0: Vindkraftverken och elöverföringen kommer inte att genomföras och projektområdet och planerade rutter för elöverföring förblir oförändrade.

ALT1: I projektområdet byggs 21 vindkraftverk.

ALT2: I projektområdet byggs 35 vindkraftverk.

ALTA: Elöverföring med en luftledning för 400+110 kV från Kankalonselkä vindkraftsområde till Kärppiö elstation. Luftledningens längd är totalt 27 km. Cirka 9,5 km av luftledningen går längs den existerande kraftledningen.

ALTB: Elöverföring med en luftledning för 400+110 kV från Kankalonselkä vindkraftsområde till Kärppiö elstation. Luftledningens längd är totalt 23,5 km. Cirka 3 km av luftledningen går längs den existerande kraftledningen.

ALTC: Elöverföring med en luftledning för 400+110 kV från Kankalonselkä vindkraftsområde till Åback elstation. Luftledningens längd är totalt 17,5 km. Cirka 0,5 km av luftledningen går längs den existerande kraftledningen.

ALTD: Elöverföring med en luftledning för 400+110 kV från Kankalonselkä vindkraftsområde till Lähteenkylä elstation. Luftledningens längd är totalt 21,5 km. Cirka 6 km av luftledningen går längs den existerande kraftledningen.

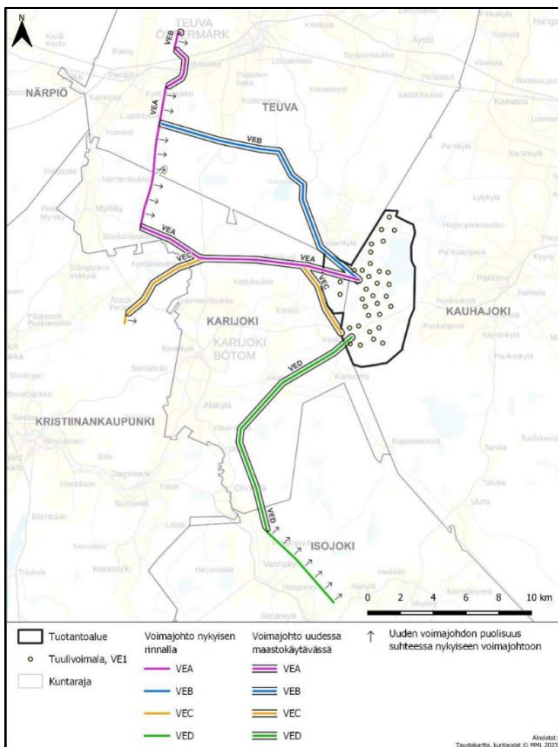


Bild 1 Projektområdets läge och elöverföringsrutter.

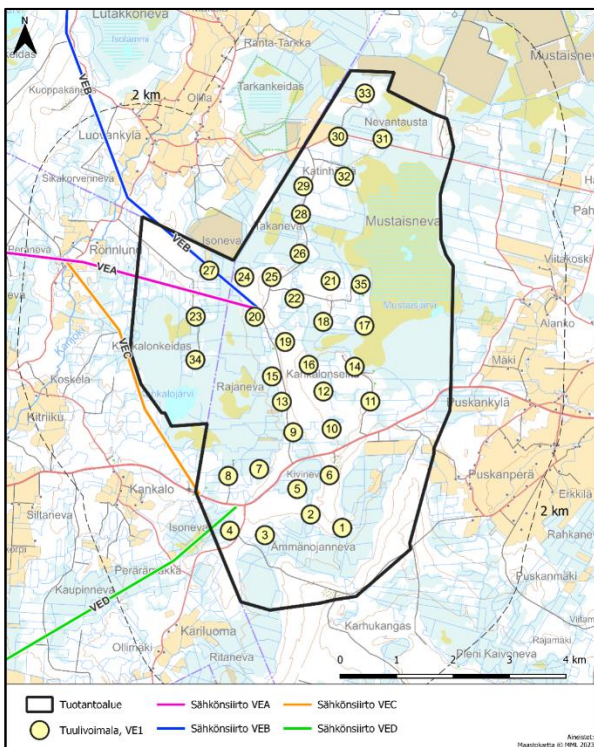


Bild 2 Kraftverksplaceringen i alternativ ALTD1.

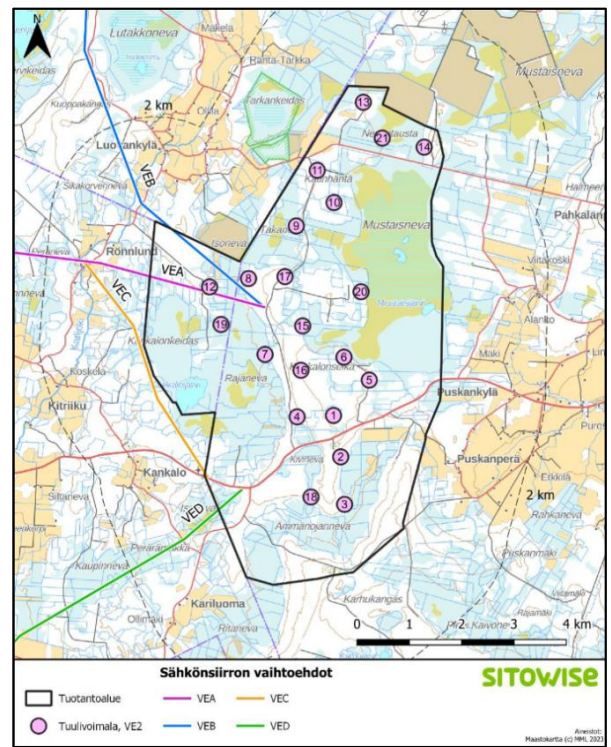


Bild 3 Kraftverksplaceringen i alternativ ALTD2.

Bedömningsbeskrivningen och kungörelsen är framlagda till påseende

Handlingarna är framlagda till påseende **16.5–14.7.2025** enligt följande:

- Kungörelsen: Kungörelsen på NTM-centralen i Södra Österbottens webbplats
 - o www.ntm-centralen.fi/kungorelser/sodra-osterbotten
 - o Kungörelsen och bedömningsbeskrivningen: på miljöförvaltningens webbplats www.miljo.fi/kankalonselka-vindkraft-MKB

Pappersversioner av bedömningsbeskrivningen och kungörelsen:

- o Östermark kommunhus: Rasintie 1A, 64700 Östermark
- o Kristinestads närbibliotek: Lappfjärds bibliotek, Lappfjärdsvägen 723 D, 64300, Kristinestad
- o Bötom bibliotek, Kristiinantie 3, 64350 Bötom
- o Bötom kommunämbetsverk (inofficiellt), Kristiinantie 3, 64350 Bötom
- o Kauhajoki huvudbibliotek (tillfälliga lokaler), Topeeka 47 D, 61801 Kauhajoki
- o Kauhajoki stadshus, Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki
- o Storå bibliotek, Kristiinantie 17 A, 64900 Storå

Dessutom har Kauhajoki stad och Kristinestad samt kommunerna Storå, Bötom och Östermark ombetts meddela om kungörelsen på sina webbplatser www.kauhajoki.fi, www.kristinestad.fi, www.isojoki.fi, www.karjoki.fi och www.teuva.fi.

Åsikter och utlåtanden

Åsikter och utlåtanden om bedömningsbeskrivningen kan framföras senast **14.7.2025** till adress: registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi eller NTM-centralen i Södra Österbotten, PB 156, 60101 Seinäjoki. Referens EPOELY/3300/2023.

NTM-centralen i Södra Österbotten, som är kontaktmyndighet i projektet, ger en motiverad slutsats om bedömningsbeskrivningen inom två månader från att beskrivningen har varit framlagd till påseende. Den motiverade slutsatsen läggs fram på webbsidan

www.miljo.fi/kankalonselka-vindkraft-MKB.

Informationsmöte för allmänheten

Ett informationsmöte för allmänheten ordnas om bedömningsbeskrivningen tisdagen 3.6.2025 kl. 18.00–20.00 i fullmäktigesalen i Kauhajoki stadshus, adress Hallintoaukio, 61800 Kauhajoki. Kaffe-servering från och med kl. 17.30. Man kan också delta på distans i informationsmötet. Länken till informationsmötet läggs på förhand ut på webbplatsen: <https://www.ymparisto.fi/sv/medverka/miljo-konsekvensbedomning/kankalonselka-vindkraftsprojekt-kauhajoki>

Mer information

Elements Suomi Oy, Jakov Chavez-Vega, jakov.chavez-vega@elements.green, tfn +358 41 311 4148.

MKB-konsult Sitowise Oy, Elise Lohman, elise.lohman@sitowise.com, tfn +358 44 539 9912.

MKB-förfarandet: NTM-centralen i Södra Österbotten, Miia Lae, miia.lae@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 049.

Seinäjoki 15.5.2025

NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN